



باسمه تعالی

گزارش فعالیت های کتابخانه‌ی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی شهید رجائی از منظر تجهیزات سیستم اطفای حریق و امکانات مدیریت بحران

کتابخانه پزشکان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی مجهز به دتکتورهای اعلان حریق و آژیرخطر در مخزن کتابها، سالن مطالعه و سایت اینترنت می باشند که در صورت وجود دود و گرمای زیاد به صدا در می آیند .

تصویر دتکتورهای حرارتی کتابخانه :

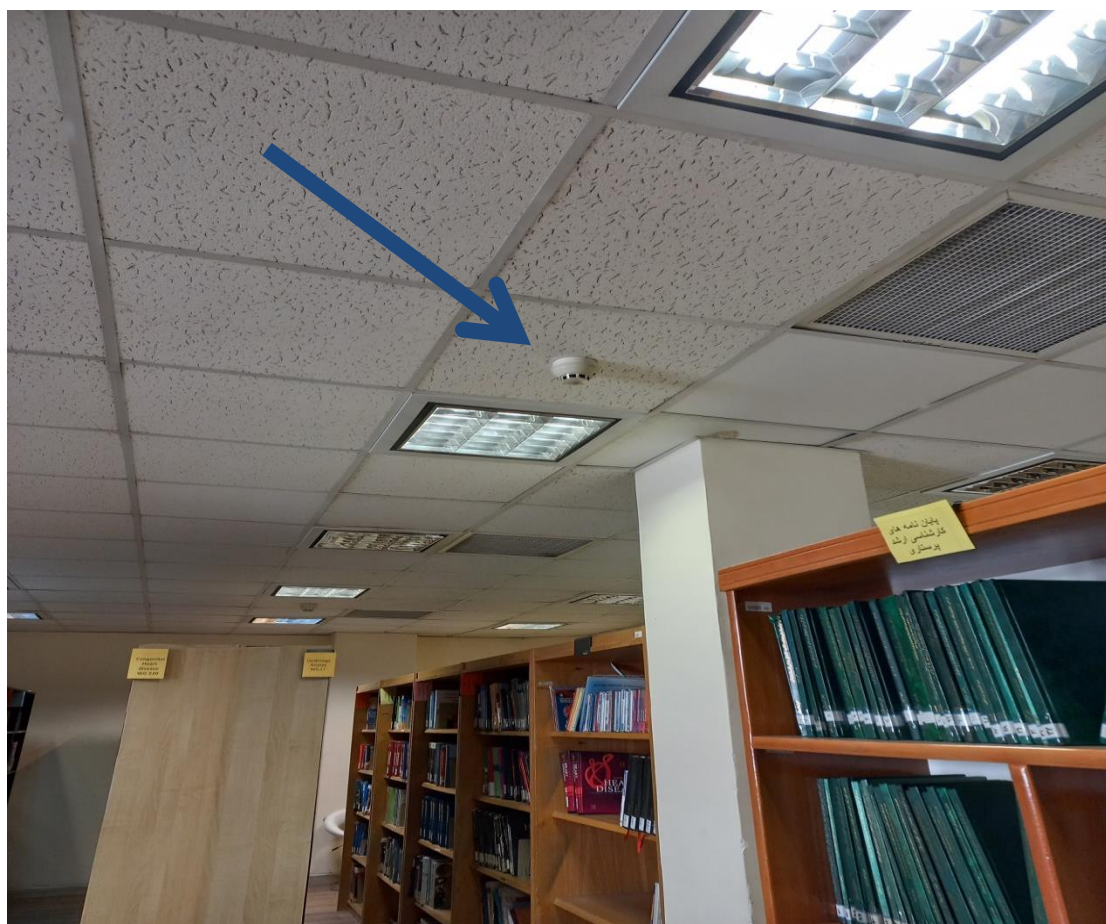

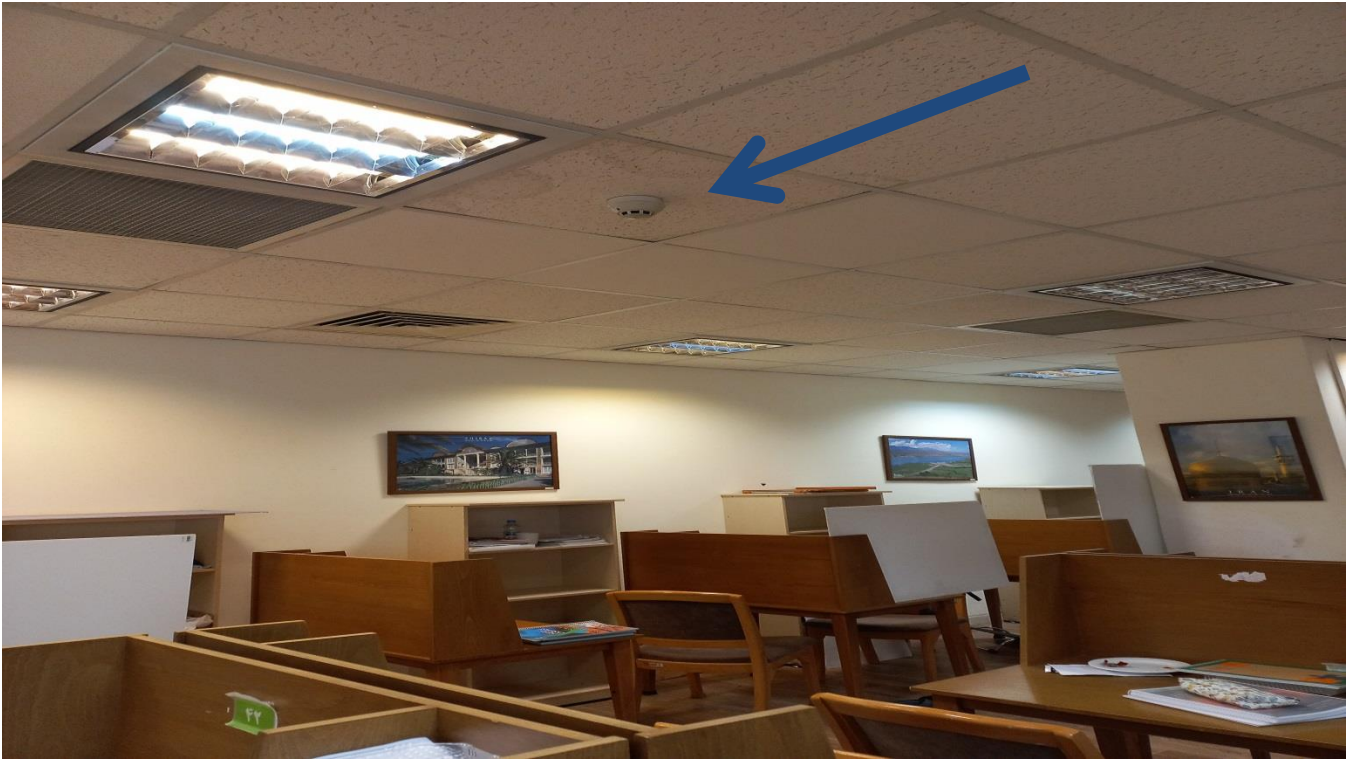

برای اطفاء حریق کپسول آتش نشانی در مخزن و سالن مطالعه وجود دارد و جعبه fire box نیز در جلوی درب کتابخانه در راهرو وجود دارد که مجهز به شلنگ بلند آب برای خاموش کردن آتش می باشد .

تصویر فایر باکس کتابخانه :



تصویر کپسولهای آتش نشانی حاوی پودر و گاز موجود در کتابخانه :



نام محل: ^۹ پست / آب / جاز طلب


نوع مواد: بود روکار

تاریخ شارژ: هر ماه ۲۰۱۶

تاریخ شارژ بعدی: هر ماه ۲۰۱۶

مواد کپسولهای شارژ شده یک سال گارانتی



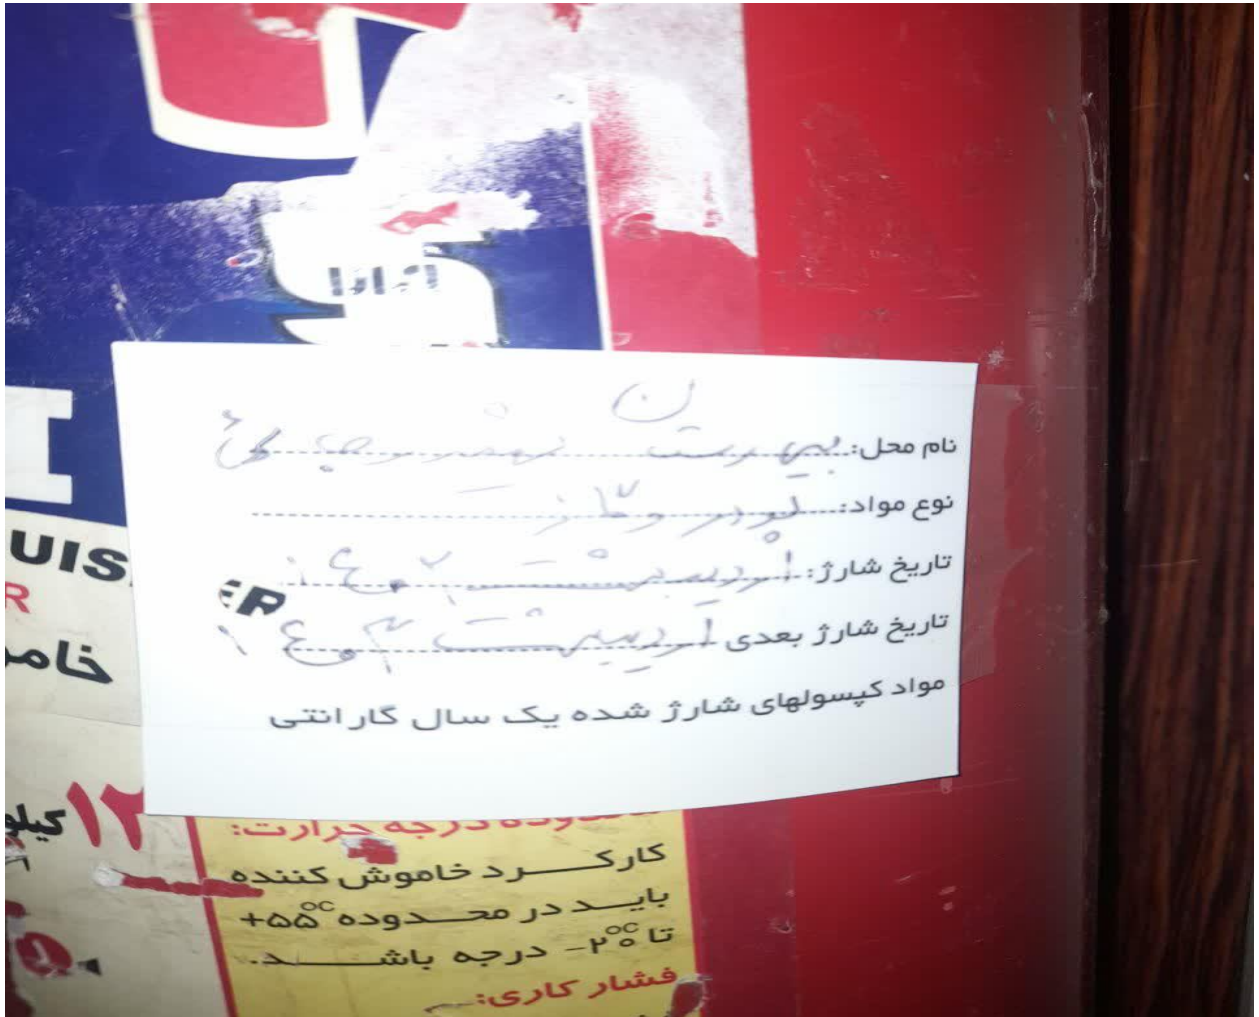

نام محل: بیروت - سوریه
نوع مواد: لیپدر و پلاز
تاریخ شارژ: اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخ شارژ بعدی: اردیبهشت ۱۳۹۸
مواد کپسولهای شارژ شده یک سال گارانتی

کارکرد خاموش کننده
باید در محدوده $+55^{\circ}\text{C}$
تا -20°C درجه باشد.
فشار کاری: